



งานกันน้ำแบบคอต (ปรับระดับที่ก่อนลงหินผุ) ขนาดกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ความหนาขณะตบของพื้นที่ และ
 งานทอกริดเสริมเหล็ก สเปกราง Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. # ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ความหนาแน่นจากพื้นถึง
 ความยาวความตกพื้นที่)

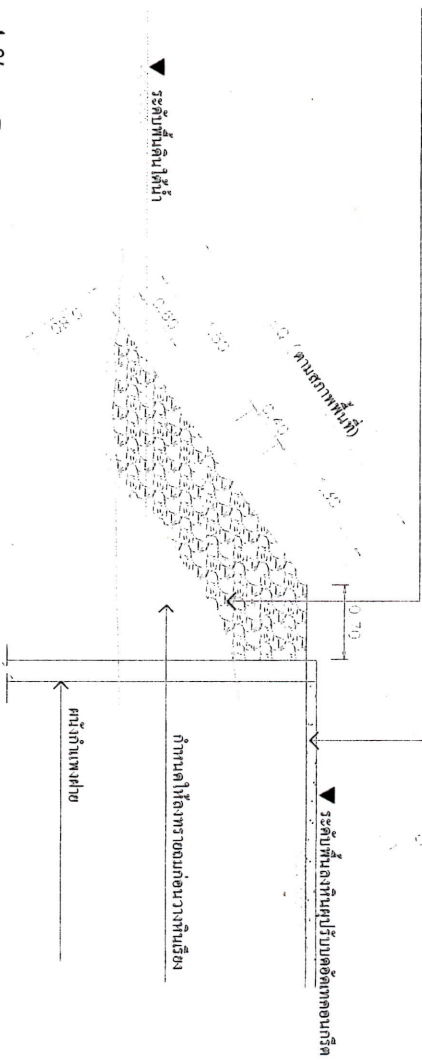

รูปตัด (3) (แบบ ก)



ขนาดหน้า
 1 : 50

งานกันน้ำแบบคอต (ปรับระดับที่ก่อนลงหินผุ) ขนาดกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ความหนาขณะตบของพื้นที่ และ
 งานทอกริดเสริมเหล็ก สเปกราง Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. # ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ความหนาแน่นจากพื้นถึง
 ความยาวความตกพื้นที่)

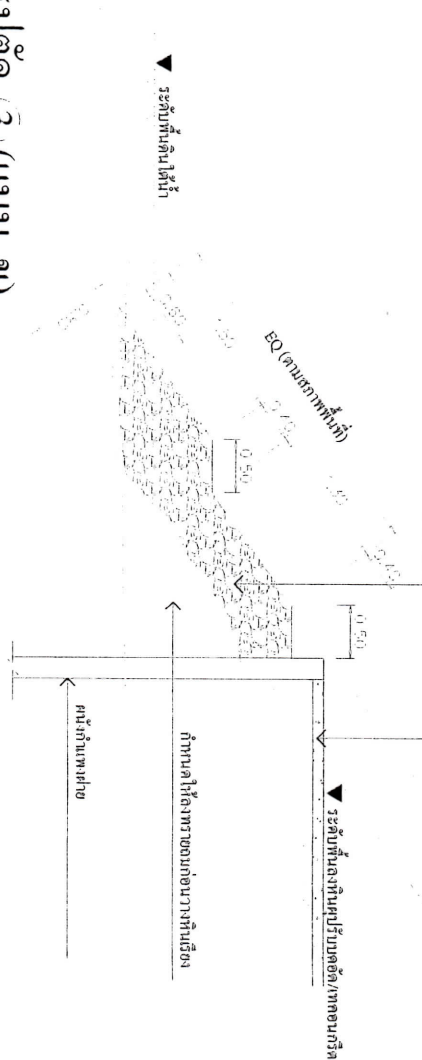


รูปตัด (3) (แบบ ข)

ขนาดหน้า
 1 : 50

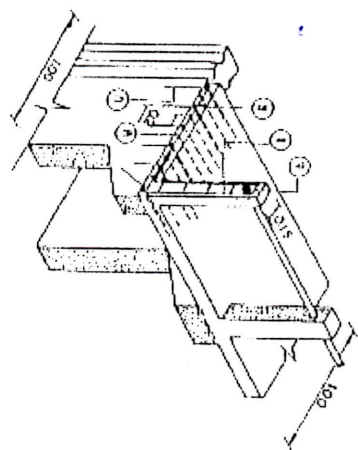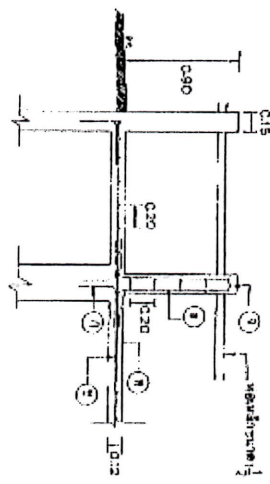

แสดงรูปลักษณะกายภาพของฝายน้ำล้นเท่านั้น

		องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ่ง	
		ประเภท - ขยายรูปตัด (3)	ที่ประชุม (นายชัชวาล สีขาว) นายก อบต.ห้วยซ่ง
อนุมัติ 7	วันที่ 5	อนุมัติ 7	วันที่ 5
อนุมัติ 7	วันที่ 5	อนุมัติ 7	วันที่ 5